


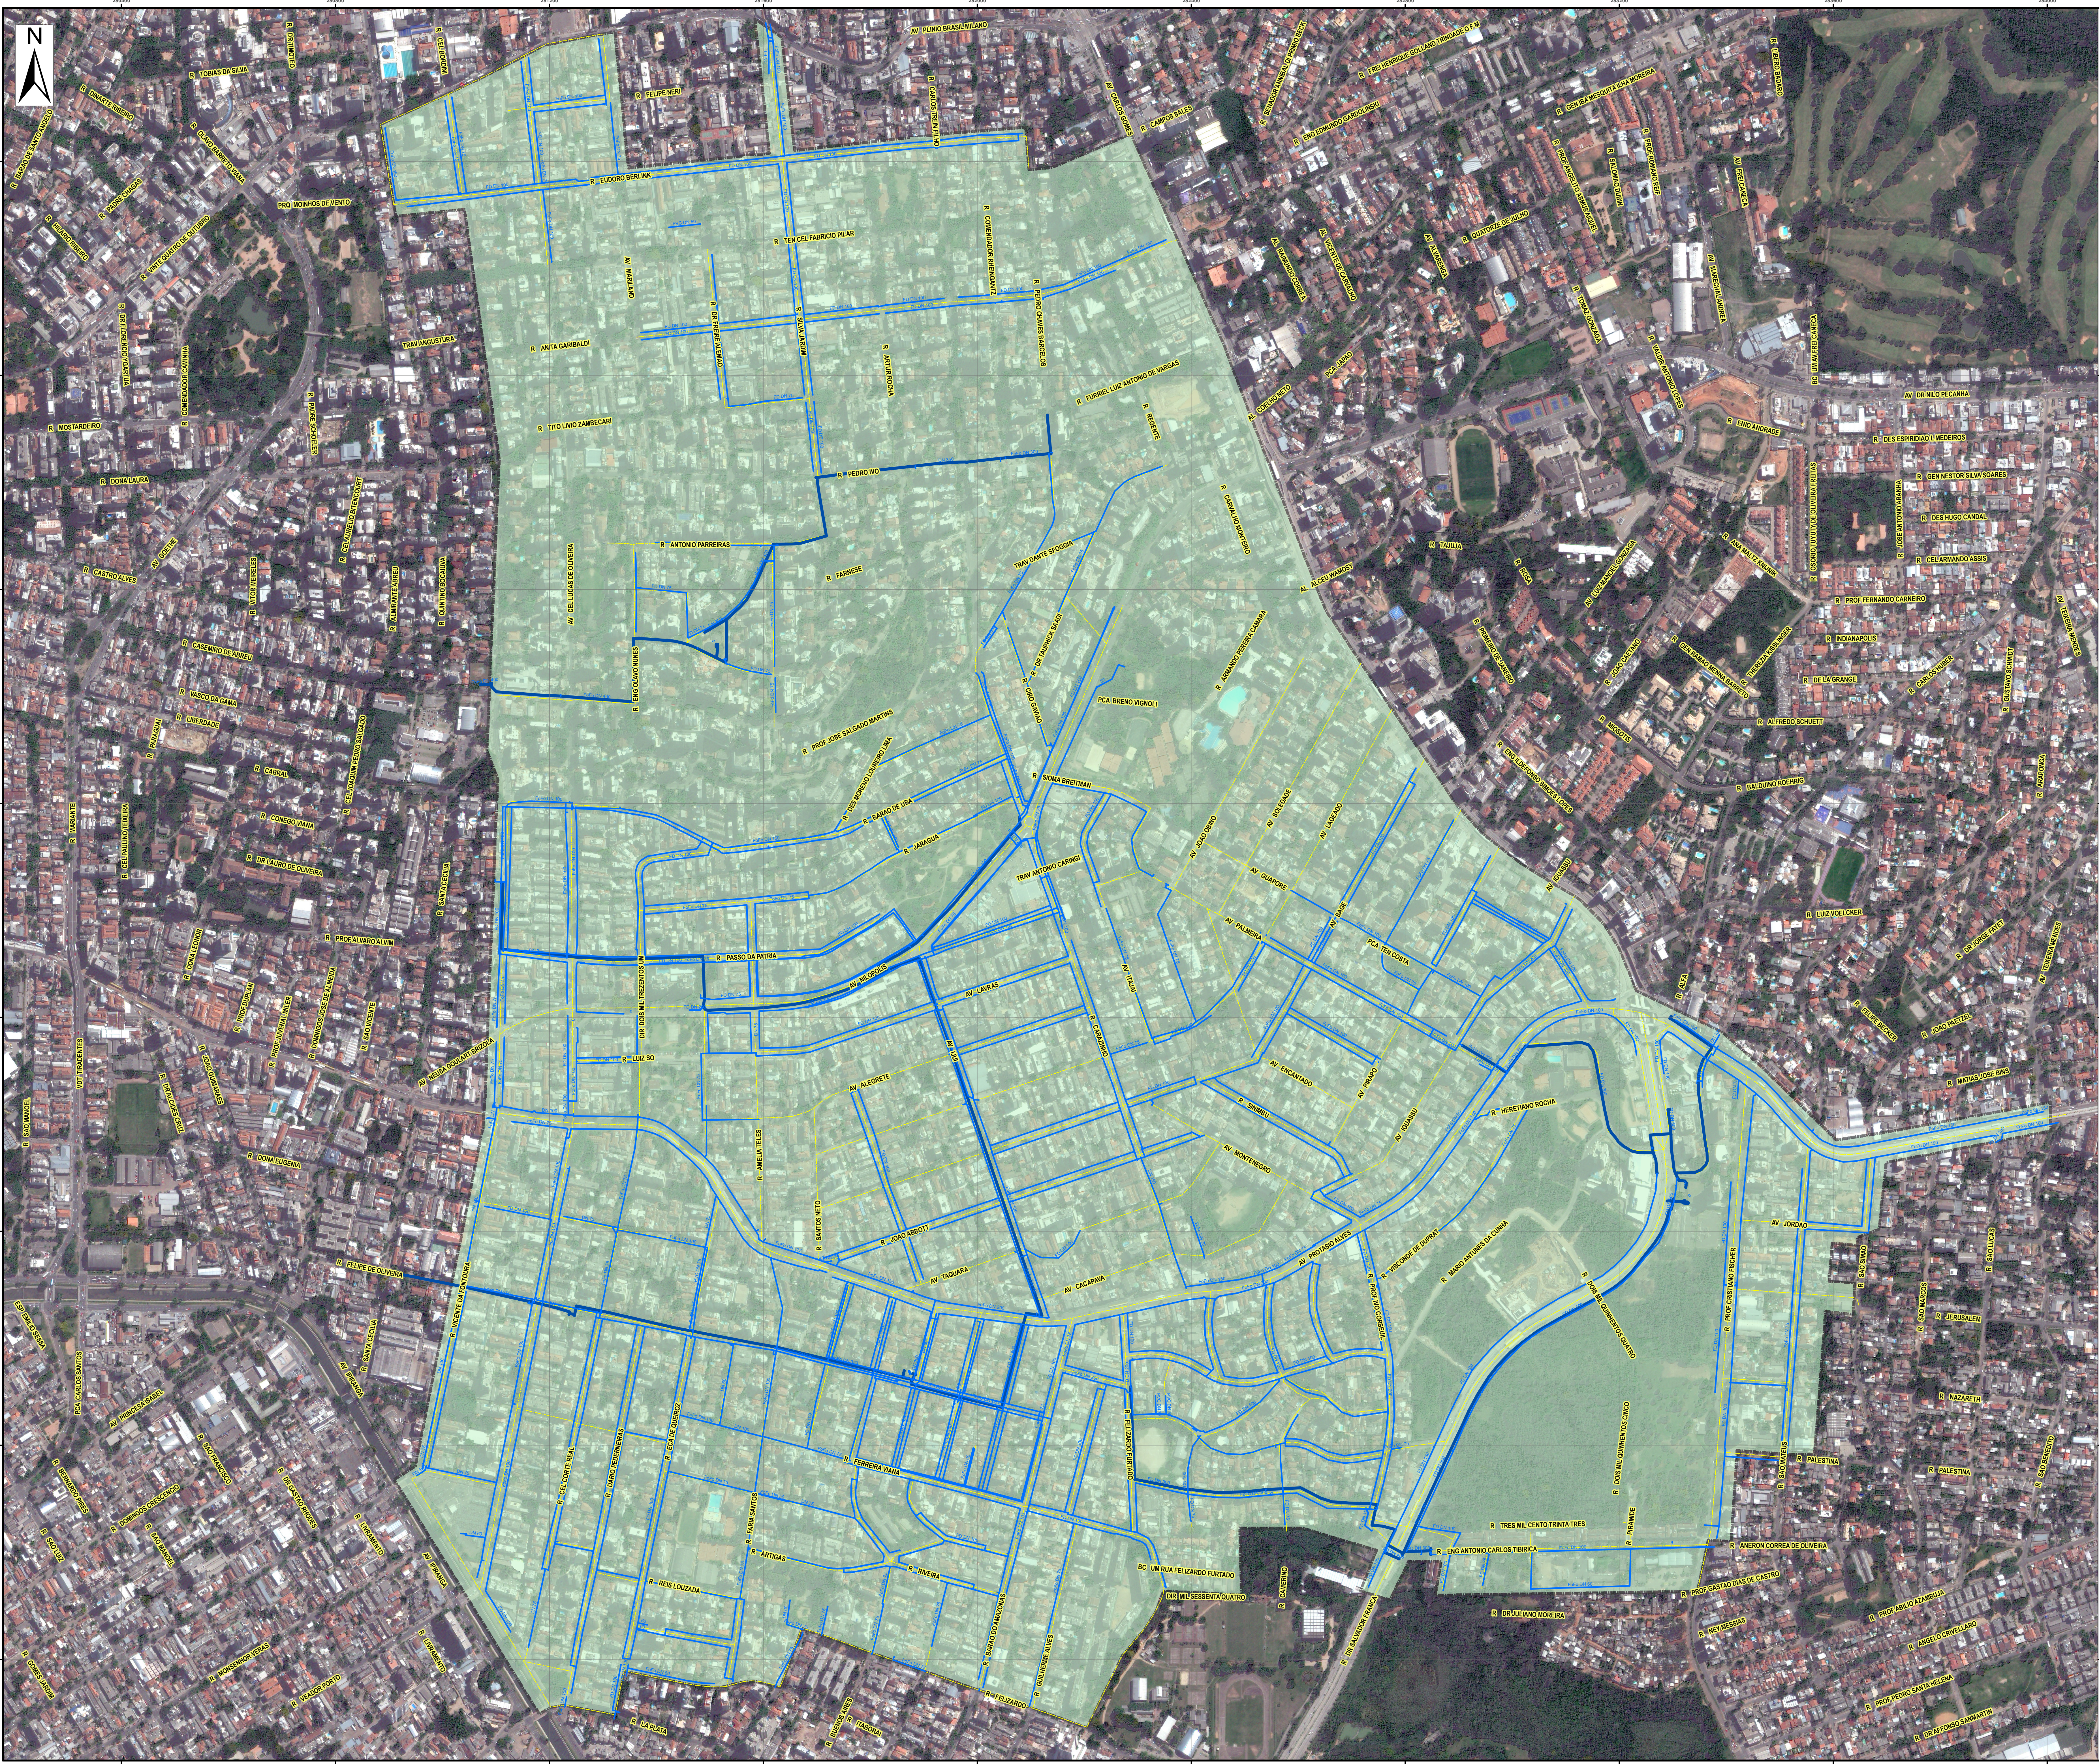

LEGENDA:

Área de Projeto

Redes a Substituir:

Até DN 300

DN 300 a 600

Eixos dos logradouros

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

IDMAE

Diretoria de Gestão e Desenvolvimento

Edital para Contratação de Projetos de Substituição de Redes de Água
Área Bairros Petrópolis, Bela Vista e Montserrat

Sistema de Coordenadas: TM-POA
Projeto: Transverso Mercator
Datum: SIRGAS 2000

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	h	1.4000	1.4000
2	1	h	1.4000	1.4000
3	1	h	1.4000	1.4000
4	1	h	1.4000	1.4000
5	1	h	1.4000	1.4000
6	1	h	1.4000	1.4000
7	1	h	1.4000	1.4000
8	1	h	1.4000	1.4000
9	1	h	1.4000	1.4000
10	1	h	1.4000	1.4000
11	1	h	1.4000	1.4000
12	1	h	1.4000	1.4000
13	1	h	1.4000	1.4000
14	1	h	1.4000	1.4000
15	1	h	1.4000	1.4000
16	1	h	1.4000	1.4000
17	1	h	1.4000	1.4000
18	1	h	1.4000	1.4000
19	1	h	1.4000	1.4000
20	1	h	1.4000	1.4000
21	1	h	1.4000	1.4000
22	1	h	1.4000	1.4000
23	1	h	1.4000	1.4000
24	1	h	1.4000	1.4000
25	1	h	1.4000	1.4000
26	1	h	1.4000	1.4000
27	1	h	1.4000	1.4000
28	1	h	1.4000	1.4000
29	1	h	1.4000	1.4000
30	1	h	1.4000	1.4000
31	1	h	1.4000	1.4000
32	1	h	1.4000	1.4000
33	1	h	1.4000	1.4000
34	1	h	1.4000	1.4000
35	1	h	1.4000	1.4000
36	1	h	1.4000	1.4000
37	1	h	1.4000	1.4000
38	1	h	1.4000	1.4000
39	1	h	1.4000	1.4000
40	1	h	1.4000	1.4000
41	1	h	1.4000	1.4000
42	1	h	1.4000	1.4000
43	1	h	1.4000	1.4000
44	1	h	1.4000	1.4000
45	1	h	1.4000	1.4000
46	1	h	1.4000	1.4000
47	1	h	1.4000	1.4000
48	1	h	1.4000	1.4000
49	1	h	1.4000	1.4000
50	1	h	1.4000	1.4000
51	1	h	1.4000	1.4000
52	1	h	1.4000	1.4000
53	1	h	1.4000	1.4000
54	1	h	1.4000	1.4000
55	1	h	1.4000	1.4000
56	1	h	1.4000	1.4000
57	1	h	1.4000	1.4000
58	1	h	1.4000	1.4000
59	1	h	1.4000	1.4000
60	1	h	1.4000	1.4000
61	1	h	1.4000	1.4000
62	1	h	1.4000	1.4000
63	1	h	1.4000	1.4000
64	1	h	1.4000	1.4000
65	1	h	1.4000	1.4000
66	1	h	1.4000	1.4000
67	1	h	1.4000	1.4000
68	1	h	1.4000	1.4000
69	1	h	1.4000	1.4000
70	1	h	1.4000	1.4000
71	1	h	1.4000	1.4000
72	1	h	1.4000	1.4000
73	1	h	1.4000	1.4000
74	1	h	1.4000	1.4000
75	1	h	1.4000	1.4000
76	1	h	1.4000	1.4000
77	1	h	1.4000	1.4000
78	1	h	1.4000	1.4000
79	1	h	1.4000	1.4000
80	1	h	1.4000	1.4000
81	1	h	1.4000	1.4000
82	1	h	1.4000	1.4000
83	1	h	1.4000	1.4000
84	1	h	1.4000	1.4000
85	1	h	1.4000	1.4000
86	1	h	1.4000	1.4000
87	1	h	1.4000	1.4000
88	1	h	1.4000	1.4000
89	1	h	1.4000	1.4000
90	1	h	1.4000	1.4000
91	1	h	1.4000	1.4000
92	1	h	1.4000	1.4000
93	1	h	1.4000	1.4000
94	1	h	1.4000	1.4000
95	1	h	1.4000	1.4000
96	1	h	1.4000	1.4000
97	1	h	1.4000	1.4000
98	1	h	1.4000	1.4000
99	1	h	1.4000	1.4000
100	1	h	1.4000	1.4000