




PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

DQ.:10.009 NICHOS PARA HIDRÔMETRO - DN50

Revisão: 01 10/11/2020

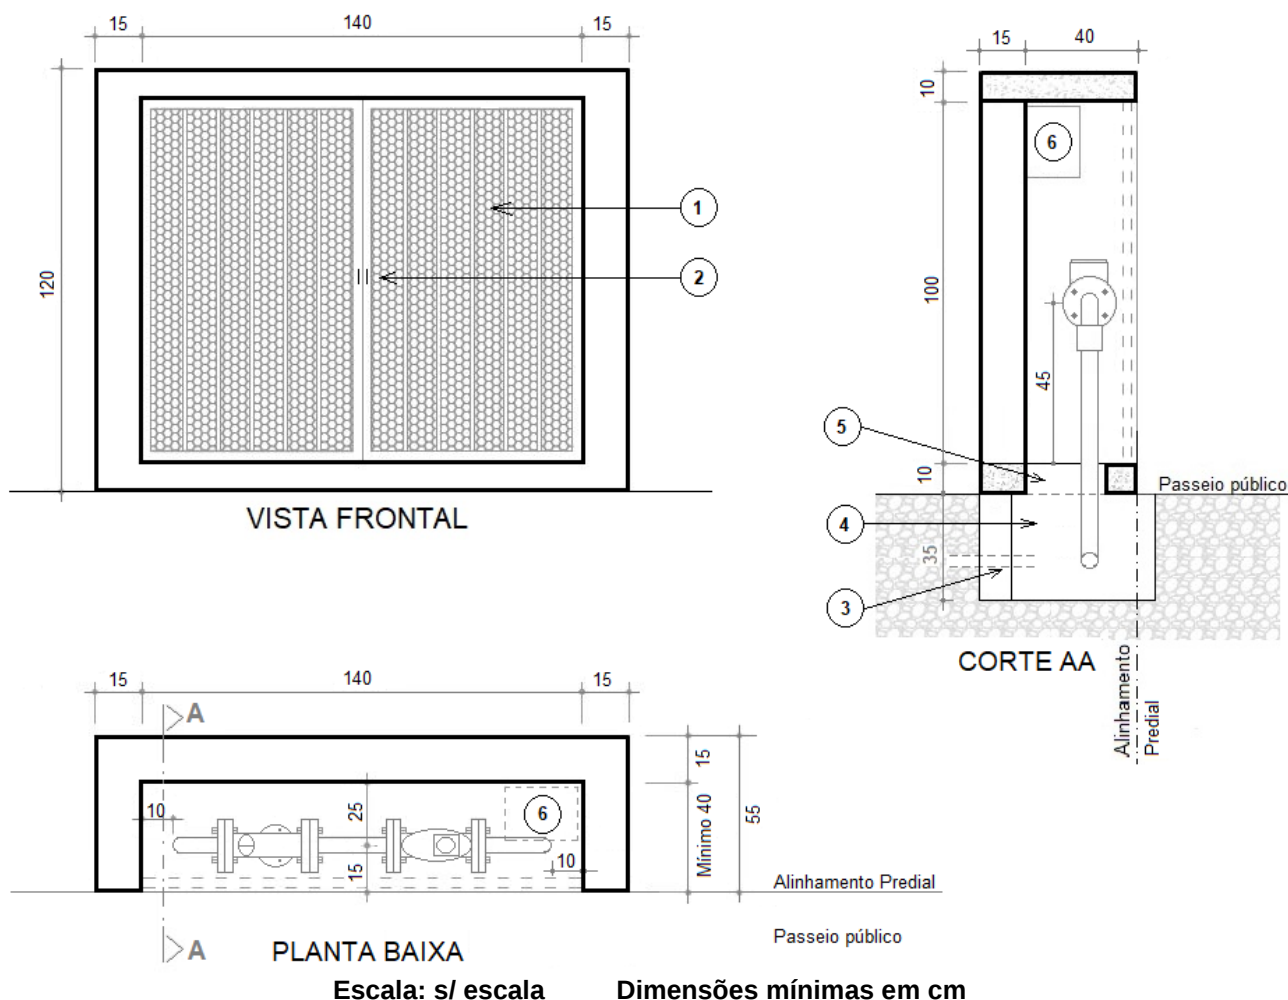

LEGENDA:

- 1- Porta com abertura igual ao vão livre, devendo permitir qualquer manutenção do conjunto cavalete/hidrômetro e leitura do hidrômetro pelo lado de fora;
- 2- Porta cadeado com furo de 10 mm para uso de cadeado padrão 45 mm;
- 3- Espera em tubo de PVC soldável, DE60 (2");
- 4- O fundo do nicho deve permitir a instalação do cavalete com hidrômetro. O preenchimento desta abertura somente poderá ocorrer após a execução do serviço pelo DMAE, podendo ser utilizado brita para tal;
- 5- Após a instalação do cavalete com hidrômetro pelo DMAE, utilizar argamassa fraca de cimento e areia para fixação do cavalete e acabamento do piso do nicho;
- 6- Espaço destinado à instalação de equipamento para telemetria, conforme disponibilidade do DMAE.

MATERIAIS:

- **Paredes:** em tijolos maciços com reboco externo e interno ou em blocos de concreto revestidos externamente com massa de cimento queimado;
- **Cobertura:** em concreto armado e com superfície externa impermeabilizada;
- **Porta:** Marco, estrutura e tela expandida com malha de 30x50 mm, em ferro;
- **Pintura:**
 - Paredes e cobertura: Externa e interna com tinta acrílica;
 - Porta: Tinta esmalte sintético;
 - Quando construído por terceiros a serviço do DMAE, deverá ser utilizada tinta na cor cinza claro padrão MUNSSELL N6,5 (Alvenaria e Porta).