



ENTRADAS DIGITAIS DO ANUNCIADOR DE EVENTOS – AN

TR-01 – SISTEMA DE SUPERVISÃO DO ÓLEO				PROT. AT 50/50N 87		PROT. BT 51/51N		DEFEITO RELÉ F5		TEMPORIZAÇÃO DO ALARME DE MOLA DESCARREGADA DO DISJUNTOR – D.J.352	
PRESSÃO N2 ABAIXO 200 PSI		SOBREPRESSÃO FALHA SISTEMA		VÁCUO/CILINDRO N2 VAZIO							

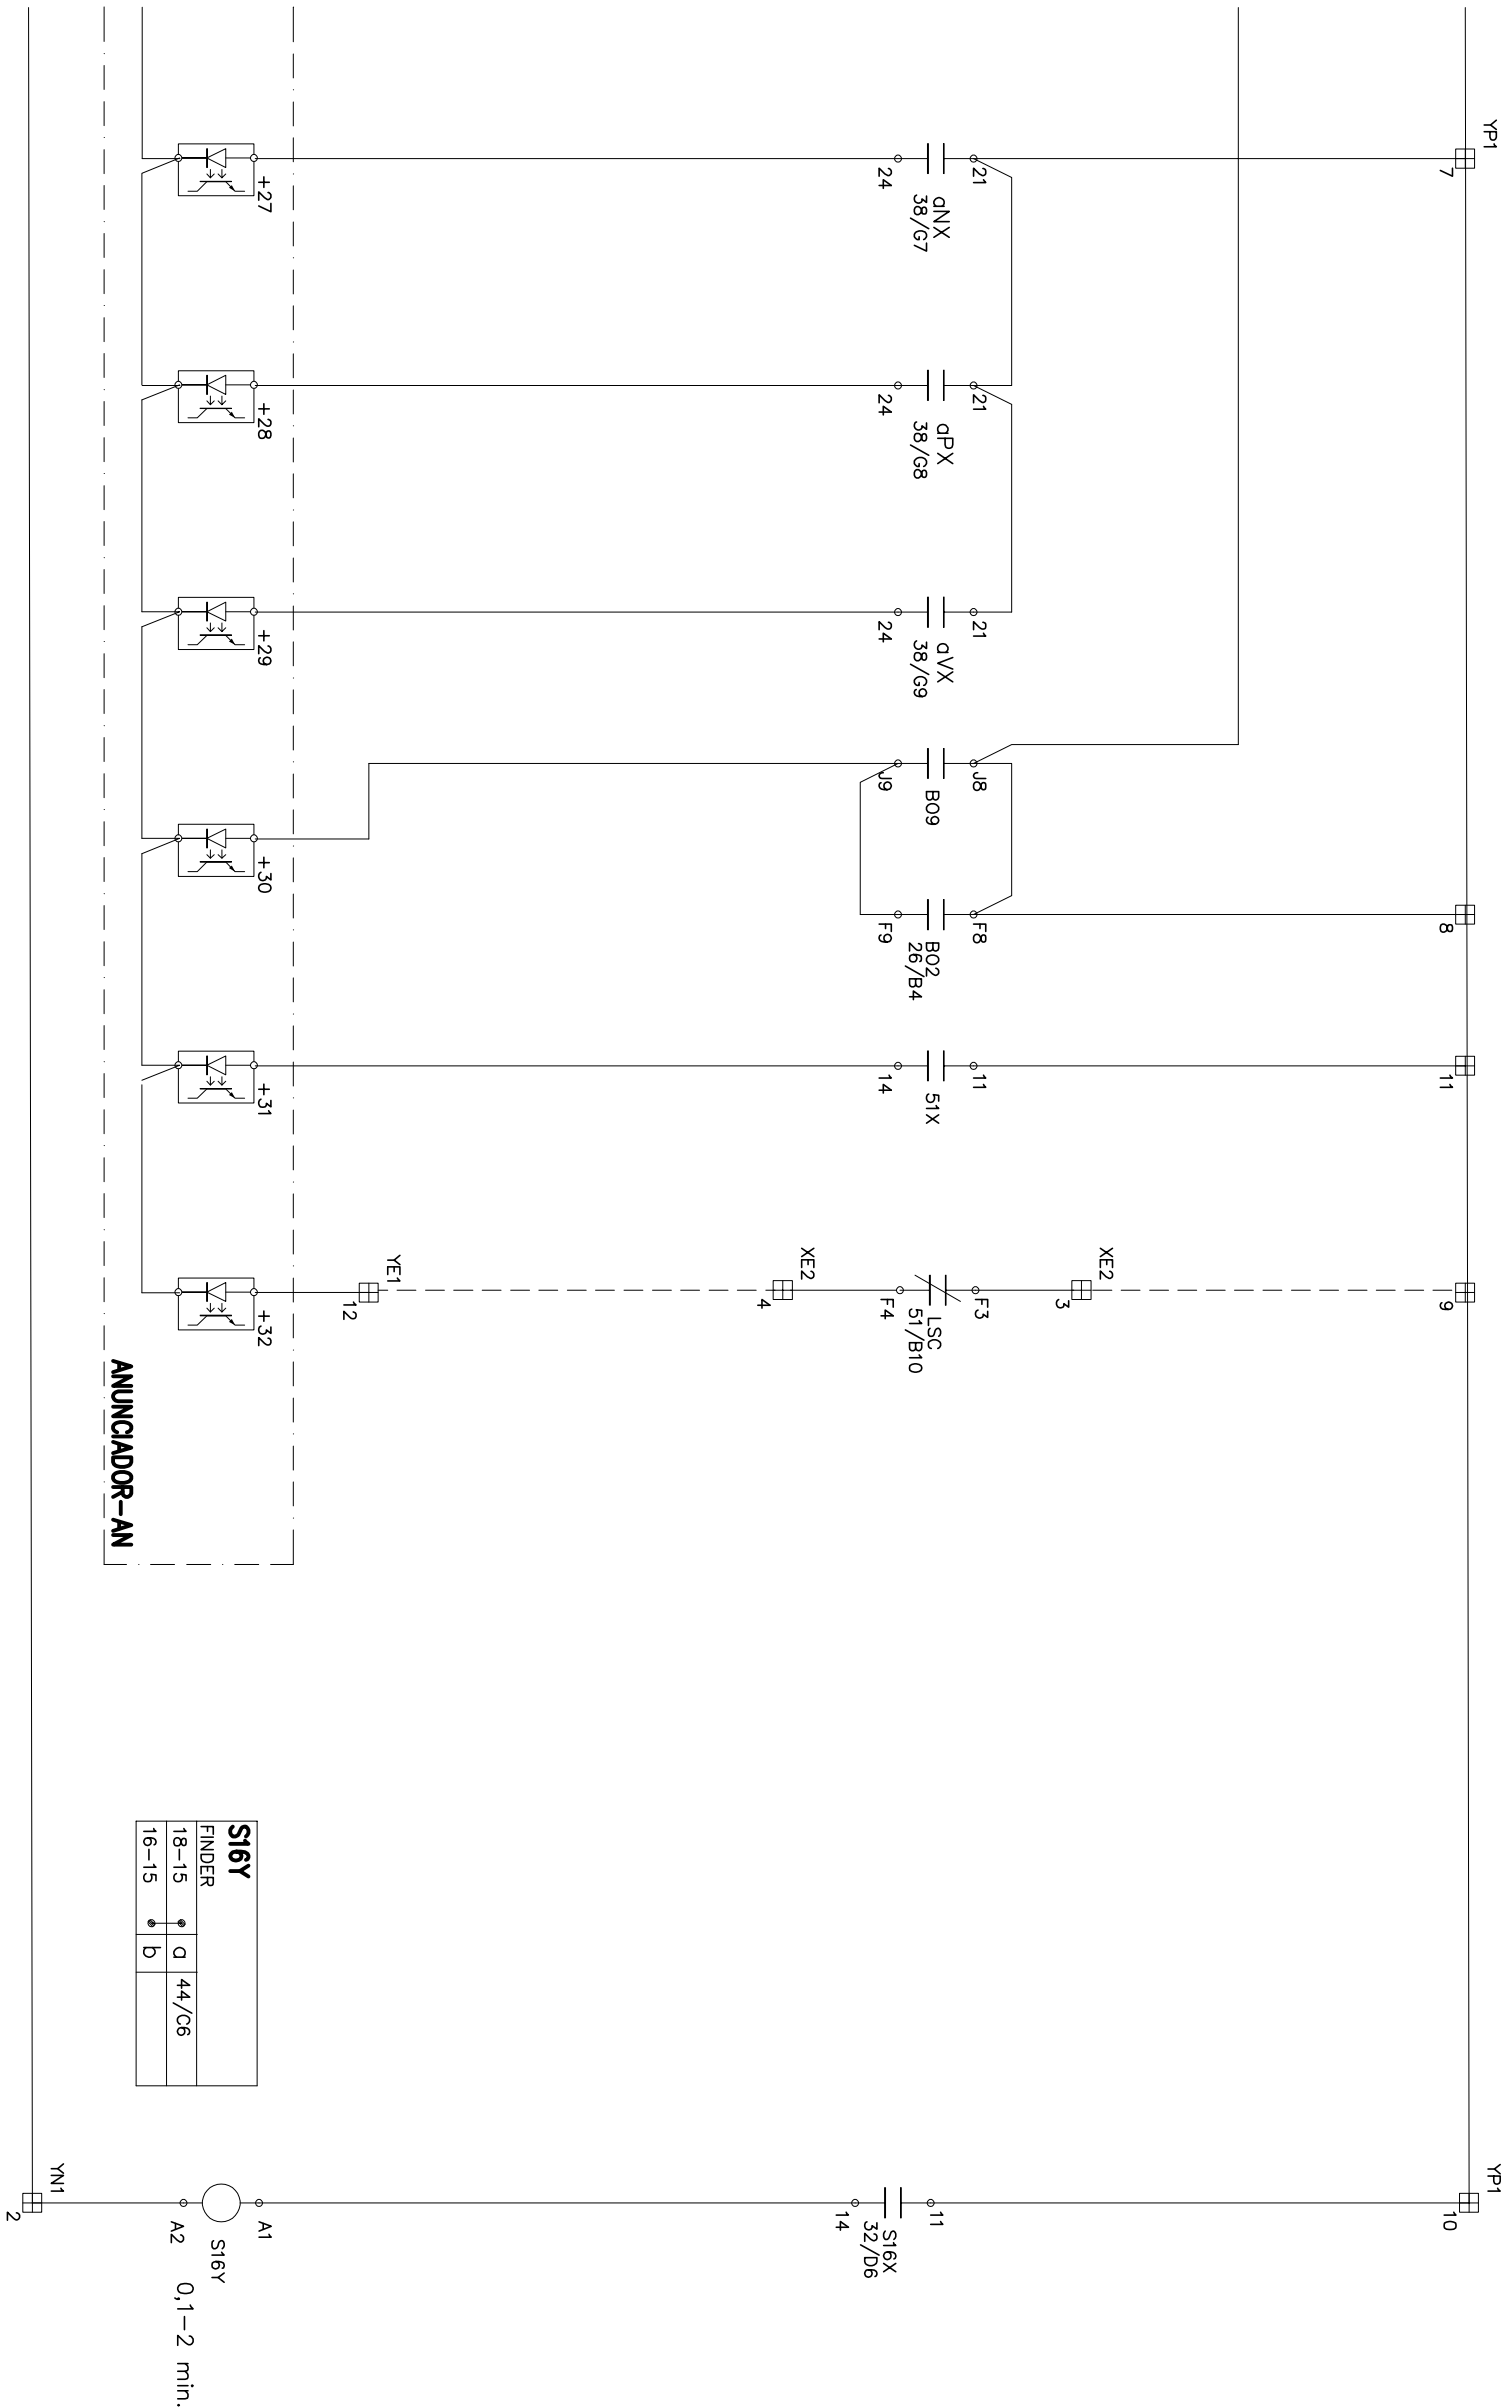

S16Y		
FINDER	Q	44/C6
18-15	a	b
16-15		



0,1-2 min.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre		IDMAE		ECOLUX		RUA LADISLAU NETO Nº 504 – PORTO ALEGRE/RS ecolux@ecolux-rs.com.br		ENGº/ARQ. FISCAL DE PROJETO DO DMAE ENGº ADRIANO ROQUE DE ARRUDA	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS – GEPO ENG. MARCO A. GIL FACCHIN	
Diretoria de Gestão e Desenvolvimento								GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO – GPla ENG. AIRANA R. DO CANTO	
SE PONTA DO ARADO 69/13,8 kV-10/12,5 MVA								CÓDIGO DO PROJETO/PROCESSO SE69 900 2E 045	
PROJETO ELÉTRICO									
PAINEL PDTR – ANUNCIADOR DE EVENTOS									
FICHA DO PROJETO/CÓDIGO DA OBRA:		DESENHO		PRANCHAS					
ESCALA		DATA		PRANCHAS					
SEM ESCALA		DEZ/19		45/68					